

# 酒々井町一般廃棄物処理基本計画 概要版 令和2年3月

酒々井町は、ごみの処理で特に重要なごみの減量や資源化を推進することとし、地球環境を保全することを目的に「酒々井町一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。

## 1 計画目標年度の設定

計画期間は計画策定時より10年間とし、令和2年度を初年度、令和11年度を目標年度とします。また、中間目標年度を5年後の令和6年度とします。

## 2 基本方針（ごみ）

基本方針Ⅰ：資源循環型社会の構築に向けて、発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）の3Rを徹底し、ごみの減量化、再資源化を推進します。

基本方針Ⅱ：ごみの排出量を削減し、コスト削減とごみ処理施設の長寿命化を図るため、分別収集の徹底と収集処理体制の整備に努めます。

## 3 ごみ減量化・資源化の方策

さらなるごみの減量化・資源化を推進するために以下のような施策を実施します。

### 基本方針

### 基本方針に基づく主な施策

Ⅰ：資源循環型社会の構築に向けて、発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）の3Rを徹底し、ごみの減量化、再資源化を推進します。	(1) 減量化・資源化の促進
	(2) 食品ロスの削減
	(3) 生ごみ堆肥化
	(4) 環境教育、普及啓発の充実等
	(5) 過剰包装の抑制
Ⅱ：ごみの排出量を削減し、コスト削減とごみ処理施設の長寿命化を図るため、分別収集の徹底と収集処理体制の整備に努めます。	(1) 収集運搬体制の整備
	(2) 処理施設の整備
	(3) 新たな分別区分の検討
	(4) 適正な処理処分の実施
	(5) 不法投棄対策



## 4 発生抑制の目標

目標値（1人1日当たりの生活系ごみ排出量（資源ごみを除く））を以下のとおりとします。


**615g/人・日(平成 30 年度) ⇒ 556g/人・日(令和 11 年度)**  
…平成 28 年度の約 12%削減




## 5 目標値を達成した場合のごみ排出量の予測値

現状のままで推移しても、ある程度のごみ減量化は進むと考えられますが、資源循環型社会を目指すためには、さらなる減量化が必要となります。ごみ減量化・資源化の施策を実施することにより、現状で推移した場合と比較してごみ排出量を削減することができます。

### 1) 1人1日当たりの生活系ごみ（資源ごみを除く）削減量

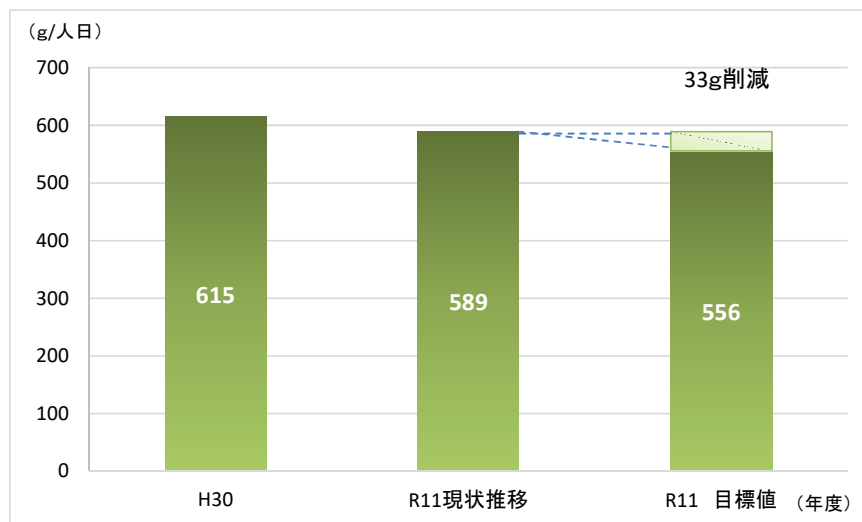

### 2) 総排出量の削減量

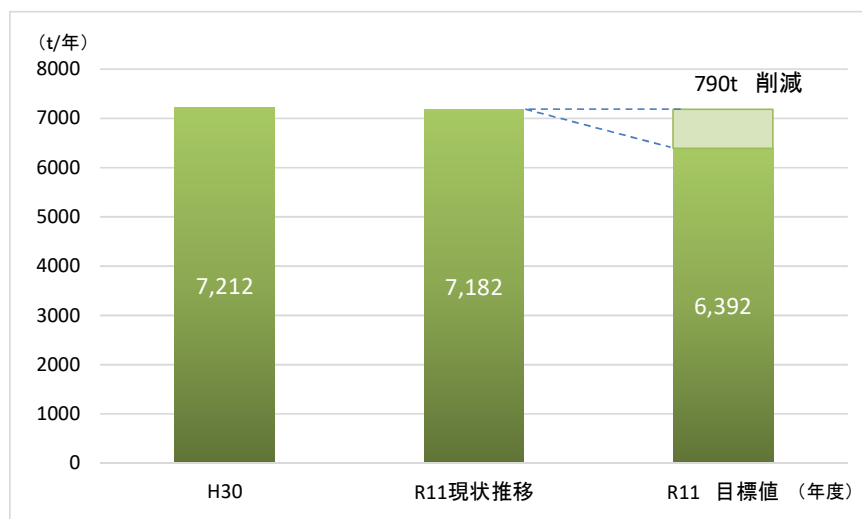



## 基本方針（生活排水）

本町の豊かな自然環境や水環境は、住民に安らぎや潤いを提供する貴重な財産であり、将来を担う子供たちのためにも、そこに生息する動物及び植物のためにも大切に守り残さなければなりません。生活排水をとりまく社会状況の変化を十分に考慮して、本町における生活排水処理の基本指針を以下のとおりとします。

**基本方針Ⅰ：生活排水を処理する施設の整備、維持管理を促進します。**

**基本方針Ⅱ：生活排水が適正に処理されるように啓発、情報提供を進めます。**



## 施策体系（生活排水）

2つの基本方針を実現するため、本町が進める具体的な施策は以下のとおりです。

基本方針	基本方針に基づく主な施策
基本方針Ⅰ： 生活排水を処理する施設の整備、維持管理を促進します。	(1) 公共下水道の整備 (2) し尿・汚泥の収集・運搬・処理計画 (3) 再資源化計画 (4) 最終処分場計画
基本方針Ⅱ： 生活排水が適正に処理されるように啓発、情報提供を進めます。	(1) 地域の水域の水質汚濁状況や汚濁の原因などについての情報発信を進めます。 (2) 供用開始区域における各家庭の公共下水道への接続を促進します。 (3) 単独処理浄化槽が早期に合併処理浄化槽に転換するように啓発を行います。 (4) 印旛沼の水質汚濁防止に向けた住民意識の高揚を図ります。



## 目標値の設定（生活排水処理率）


千葉県污水適正処理構想のように公共下水道人口、合併浄化槽人口の割合が増加すると見込み、本計画値の目標を設定します。

**生活排水処理率 100%（令和 11 年度末）**




## 目標値を達成した場合の生活排水の発生量

目標値を達成した場合の生活排水処理人口の割合は平成 30 年度 96.1%が 100%に増加します。また、生活排水未処理人口の割合は、3.1%から 0%に減少します。

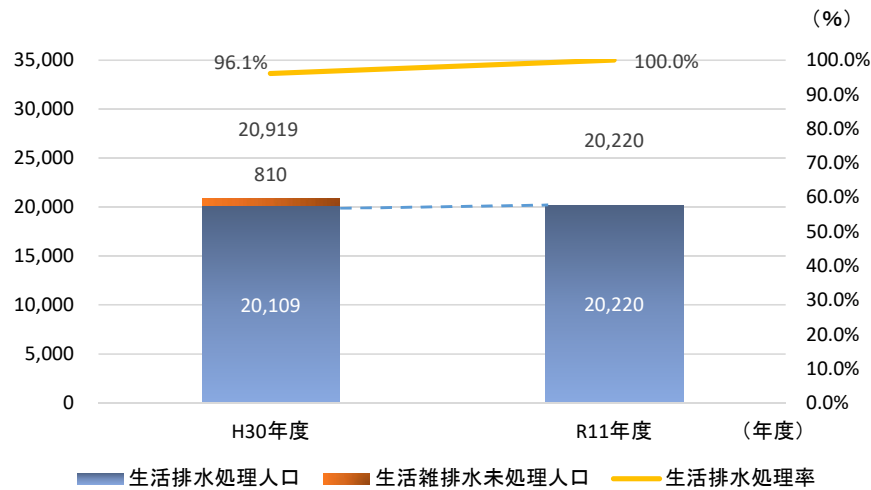

- 生活排水処理人口の割合
- 生活雑排水未処理人口の割合

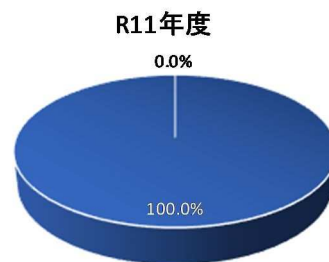

- 生活排水処理人口の割合



発行／令和 2 年 3 月

酒々井町

〒285-8510 千葉県印旛郡酒々井町中央台 4-11

TEL.043-496-1171

FAX.043-496-5765